


SIMULATION D'ALARME PPMS

Le 31201 est équipé d'une position test.

1. Si le volet est posé, le relever ; 
2. insérer l'outil de test  dans le trou **B** situé juste au-dessus du logo «Axendis» (voir schéma 4 page 5) ;
3. vérifier le passage en position ALARME sur la face avant du boîtier, puis sur le système où il est raccordé ;
4. réarmer le 31201 en insérant la clef dans l'ouverture avant, sous le DM (voir chapitre «Déclenchement Réarmement» pages 4 et 5).

EXEMPLE D'INSTALLATION

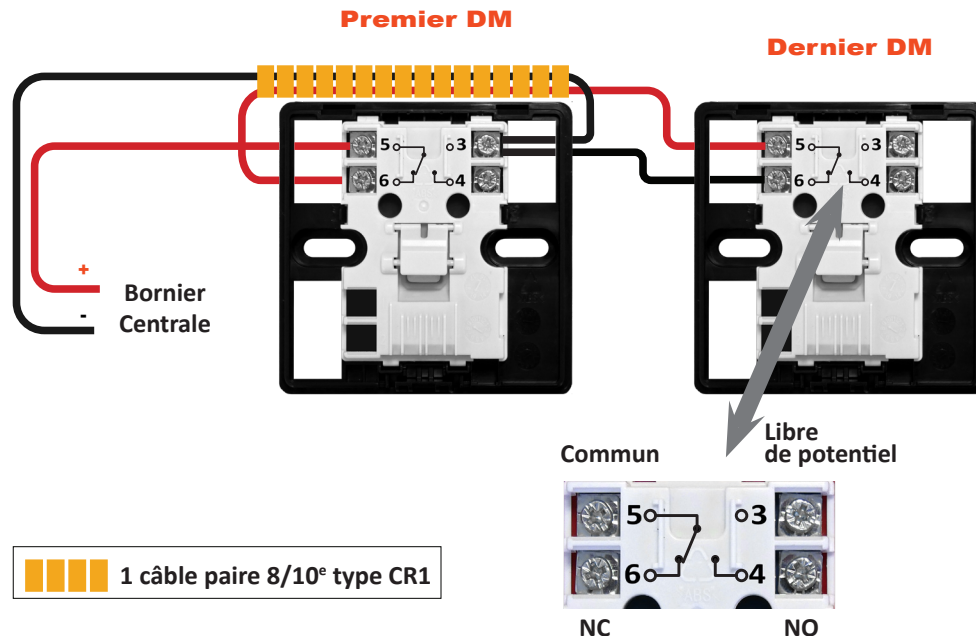

Axendis



21011

Déclencheur manuel
d'alarme PPMS

Codes article

21011

Clef de réarmement : 20052

Options

- Volet : 20050



Notice technique

08-DEMAD-NT015-Rév A0

La notice en ligne



Axendis Actipôle de la Fonderie - Bâtiment Chrome
470, route du Tilleul - 69 270 Cailloux-sur-Fontaines

PRÉSENTATION

Le 21011 est un Déclencheur Manuel (DM) conventionnel d'alarme PPMS.

Esthétiques et discrets, les DM Axendis sont conçus pour les établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

Grâce à sa faible saillie, le 21011 ne nécessite pas d'encastrement.


CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir de coupure	100 mA maximum @ 30 V maximum
Température	• Fonctionnement : -10°C à + 55°C ; • stockage : -20°C à + 65°C.
Protection	IP30, IK06
Matière, couleur	ABS, noir
Dimensions	L 90 x H 85 x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec le volet)
Poids	95 g (117 g avec volet)
Utilisation	En intérieur

2

OUVERTURE

- Séparer le DM de son socle : insérer la clef dans l'ouverture centrale **A** sous le DM et la pivoter vers l'avant **B** ;

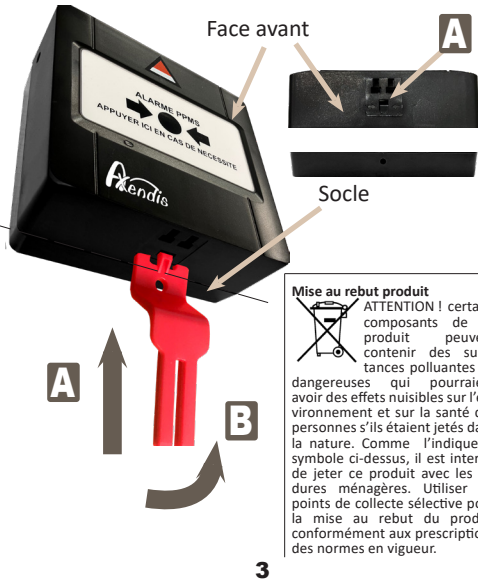

Mise au rebut produit
ATTENTION ! certains composants de ce produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

INSTALLATION

2 vis, entraxe = de 50 à 70 mm




DÉCLENCHEMENT RÉARMEMENT

Lire page 6

Les déclencheurs manuels doivent être fixés à hauteur d'homme : environ 1,30 m

3

4

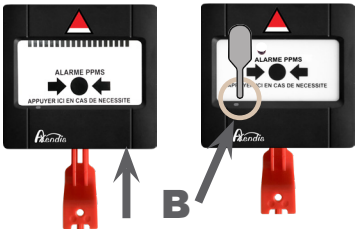

Le réarmement du 31201 s'effectue par la clef sur le dessous (**voir ci-dessus**).

Si le volet de protection est posé, le relever ;

- appuyer sur la zone de manœuvre avec le doigt ;
- réarmer le DM en insérant l'autre côté de la clef dans l'ouverture **C** sous le DM ;
- la façade amovible a repris sa position initiale.

5